

Ablauf:

Beginnt bei Neuaufnahme:

Ereignis: Suizidscreening durchführen

- Wird aufgehoben durch **Leistung:** Suizidscreening durchführen - Formular des Screeningbogens ist hinterlegt

Wenn Ergebnis auffällig (mehr als 3 Punkte/und oder andere Risikofaktoren ersichtlich):	Wenn Ergebnis unauffällig:
Leistung: Suizidscreening auffällig	Leistung: Suizidscreening unauffällig



Einbezug des Fachdienstes zur Überprüfung akuter Suizidalität

Akute Suizidalität festgestellt	Keine akute Suizidalität festgestellt
Leistung: Akute Suizidalität	Leistung: Keine akute Suizidalität

Spätestens nach 5 Tagen



Neues Ereignis: Akute Suizidalität prüfen


- Wird aufgehoben durch **Leistungen:** Akute Suizidalität / Keine akute Suizidalität

Spätestens alle 12 Mon/ (Binnen-) Verlegung

Neues Ereignis: Risiko-Monitoring durchführen

- Wird aufgehoben durch **Leistungen:** Risiko-Monitoring auffällig/unauffällig

Wenn Ergebnis auffällig:	Wenn Ergebnis unauffällig:
Leistung: Risiko-Monitoring auffällig	Leistung: Risiko-Monitoring unauffällig

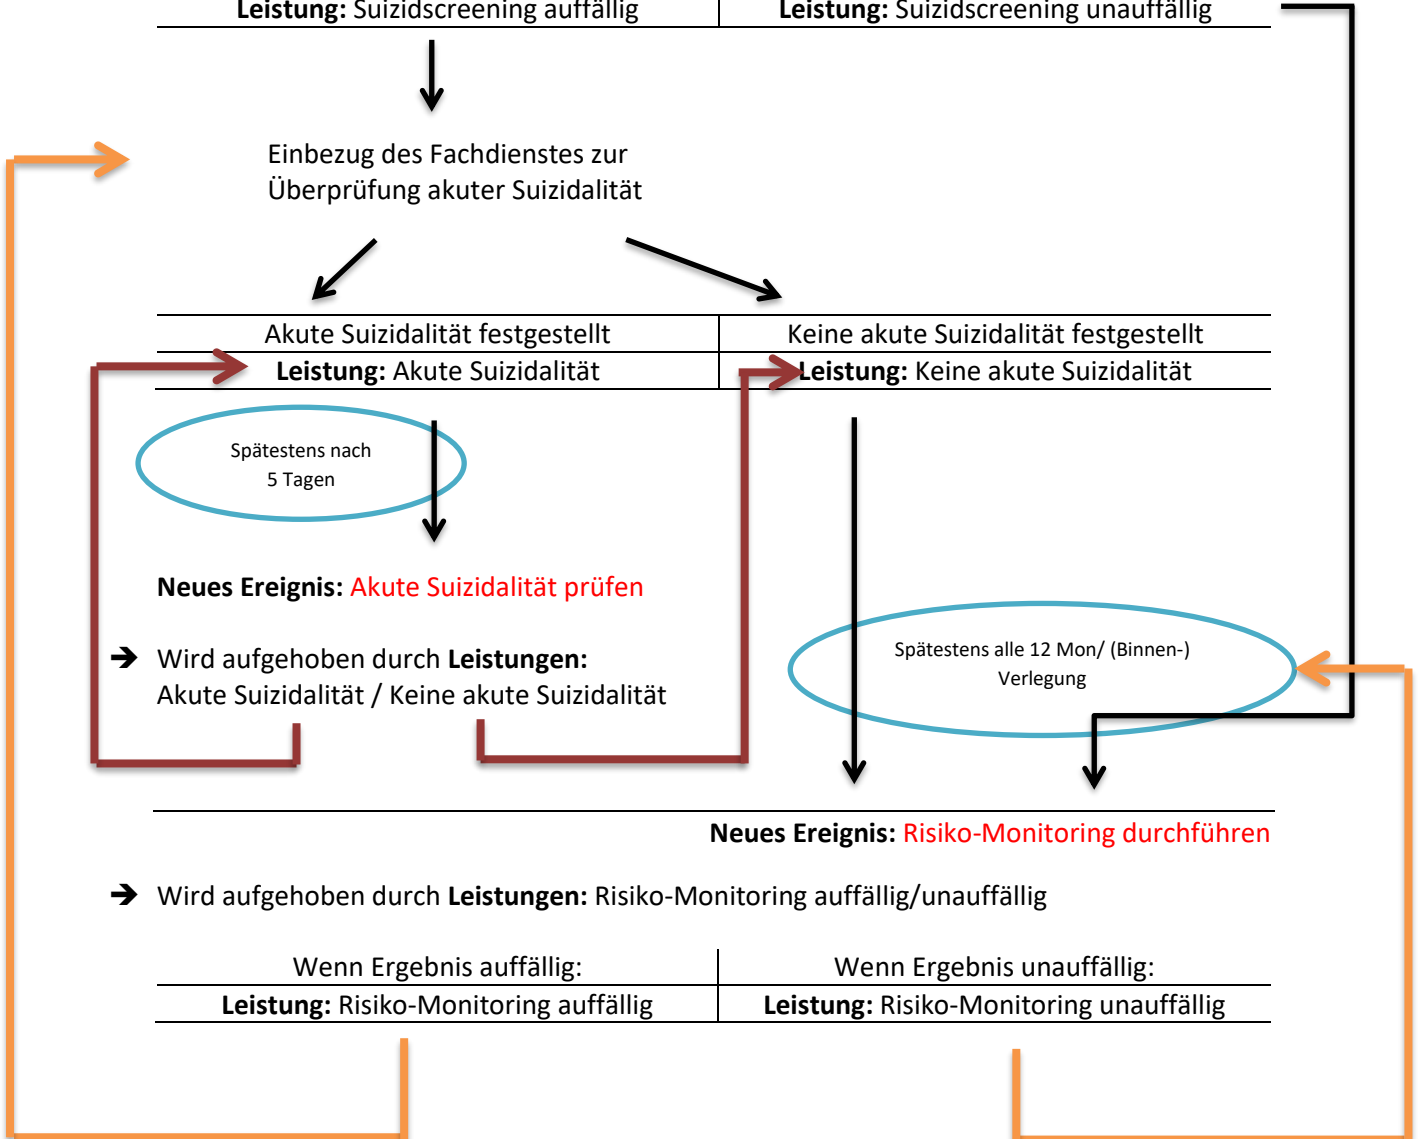

Vorschlag zur Dokumentation der Prozesse der Suizidprävention in SoPart

Leistungskatalog Suizidprävention	Ereignisse ¹
	Suizidscreening durchführen
Suizidscreening durchführen	
Suizidscreening auffällig	
Suizidscreening unauffällig	
Akute Suizidalität*	Akute Suizidalität prüfen
Keine akute Suizidalität	
	Risiko-Monitoring durchführen
Risiko-Monitoring auffällig	
Risiko-Monitoring unauffällig	
Anmerkung zur Suizidalität	
Empfehlungen zu Sicherungsmaßnahmen (Suizidalität)	

* Ablauf der Eintragung als Warnhinweis in BasisWeb ist pro Anstalt zu definieren

¹ Ereignisse erscheinen immer bei dem/der Fallzuständigen. Die erforderlichen anstaltsspezifischen Prüfprozesse werden von dort eingeleitet und entsprechend den Erfordernissen gesteuert.